

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BACĂU**  
**ORAȘUL BUHUȘI**  
**CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea transmiterii dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid S.A., pe perioada funcționării obiectivului, a suprafeței de 164 mp, ce aparține domeniului public al orașului Buhuși, situat în strada Mocani, necesar lucrării "Înlocuire conducte și bransamente gaze naturale presiune redusă, pe str. Mocani, loc. Buhuși, jud. Bacău, Cod SAP 1931.241403"**

Consiliul Local Buhuși, jud. Bacău, **întrunit în ședință ordinară în data de 30.04.2025;**

Având în vedere:

- Adresa nr.11495 din 03.04.2025 emisă de DELGAZ GRID S.A., prin S.C. INSTGAZ S.R.L.;
- Raportul de specialitate nr.12311/10.04.2025 al Comp. Dom. Public și Privat, Concesiuni și Închirieri;
- Referatul de aprobare nr.12312/10.04.2025 al Primarului orașului Buhuși;
- Prevederile art.12 alin.(1), (2), (3) și (4) din Legea nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.866 și nr.874 din Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 republicată privind Codul civil;
- avizul nr.14458/30.04.2025 al comisiei de urbanism – favorabil, avizul nr.14460/30.04.2025 al comisiei comerț, turism, servicii publice, sănătate – favorabil, avizul nr.14462/30.04.2025 al comisiei economice – favorabil, avizul nr.14465/30.04.2025 al comisiei juridice – favorabil;
- Prevederile art.76-art.83, art.108, art.129 alin (2) lit.c), alin(6) lit.b), art.139, art.140, alin.1, art.196 alin.(1), art.197, art.286, art.349-353 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă transmiterea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid S.A., pe perioada funcționării obiectivului, a suprafeței de 164 mp, ce aparține domeniului public al orașului Buhuși, situat în strada Mocani, necesar lucrării "Înlocuire conducte și bransamente gaze naturale presiune redusă, pe str. Mocani, loc. Buhuși, jud. Bacău, Cod SAP 1931.241403", conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** La finalizarea lucrărilor, terenul ce aparține domeniului public al orașului Buhuși, pe care se execută lucrarea, va fi adus la starea și forma inițială, prin refacerea integrală a zonei afectate (carosabil, trotuare, zone verzi, parcări, alei pietonale).

**Art.3.** Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanța de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.

**Art.4.** Prezenta Hotărâre va fi afișată la sediul instituției, va fi comunicată Primarului Orașului Buhuși, Delgaz Grid S.A., Instituției Prefectului-Județul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituției.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
DORNESCU MIHAELA**

**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,  
SECRETARUL GENERAL AL UAT BUHUȘI,  
Cons. Jur. OANA MIHAI**

## **Hotărârea nr. 74**

**Din 30.04.2025**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| <i>Total consilieri în funcție</i> | 19 |
| <i>Prezenți 15+ 2 ONLINE</i>       | 17 |
| <i>Voturi „pentru”</i>             | 17 |
| <i>Voturi „împotrivă”</i>          | 0  |
| <i>„Abțineri”</i>                  | 0  |

**Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței, din data de 30.04.2025, cu unanimitate de voturi.**

\* Adăncimea de pozare va fi de 0,9 m măsurată de la generatoarea superioară a conductei la suprafața finită a solului

- a) Conductele amplasate în ampriza și/sau în zona de siguranță a drumului de interes national se vor poza la: - adâncimea de minimum 2,00 m, distanță măsurată în axul drumului între cota superioară a îmbrăcămintii rutiere și generatoarea superioară a tubului de protecție, respectiv 0,80 m sub cota fundului șanțului (corelat cu situația din teren), pentru drumuri de clasă tehnică II, II și III;
- adâncimea de minimum 1,50 m, distanță măsurată în axul drumului între cota superioară a îmbrăcămintii rutiere și generatoarea superioară a tubului de protecție, respectiv 0,80 m sub cota fundului șanțului (corelat cu situația din teren), pentru drumuri de clasă tehnică IV și V;
- b) Bransamentele/acordările riveranilor se vor proteja în tuburi de protecție pe minimum 3 m, astfel încât administratorul drumului să poată executa lucrări de întreținere/reabilitare/asigura o siguranței circulației pe drum, iar conducta să nu fie afectată de aceste lucrări.
- c) În mod excepțional, conductele se pot amplasa în ampriza și în zona de siguranță a drumului atunci când limita acestei zone este și limita proprietăților învecinate drumului sau atunci când condițiile de relief sunt restrictive, precum și atunci când există amplasate alte instalații.
- d) În cazul subversivărilor, tuburile de protecție a conductelor care transportă lichide/gaze se instalează astfel: - la adâncimea de minimum 2,00 m, distanță măsurată în axul drumului între cota superioară a îmbrăcămintii rutiere și generatoarea superioară a tubului de protecție, respectiv la minimum 0,80 m sub cota fundului șanțului (corelat cu situația din teren), pentru drumuri de clasă tehnică II, II și III;
- la adâncimea de minimum 1,50 m, distanță măsurată în axul drumului între cota superioară a îmbrăcămintii rutiere și generatoarea superioară a tubului de protecție, respectiv 0,80 m sub cota fundului șanțului (corelat cu situația din teren), pentru drumuri de clasă tehnică IV și V.

\* Tuburile de protecție vor fi montate în funcție de dimensiunea conductei, respectiv:

Dn 32 mm -T.P. 110mm PE/ 4" OL - bransamente

Dn 63mm - T.P. 160mm PE/ 5" OL - bransamente  
Dn 63mm - T.P. 225mm PE/ 8" OL

Dn 90mm = T.P. 250mm PE/ 8" OL.

Dn 110mm - T.P. 280mm PE/ 10" OL

Dn 160mm - T.P. 355mm PE/ 12" OL

\* Conductele cu diametrul până la Ø 63 mm inclusiv, se vor asambla prin electrofuziune iar cele cu diametrul peste Ø 63 mm, prin sudura cap la cap.

\* Elementele de asamblare vor fi din materiale compatibile cu cele ale tevilor.

\* Echipamentele de sudura, trebuie sa respecte conditiile impuse de Normele tehnice - 2018 si sa fie agrementate conform prevederilor in vigoare.

\* Bransamentele vor avea lungimea si diametrul specificate in tabelul de bransamente.

\* Executantul va conspecta si insusi prevederile indicate in memoriul tehnic anexat.

\* Nu se admit modificari fata de prevederile documentatiei, fara obtinerea prealabila a avizului proiectantului

\*Conducta și bransamentele de gaze proiectate vor respecta distanțele prevăzute în NTPEE-18, art. 3.12, tabelul 1 sau condițiile impuse de deținătorii de utilități și impuse prin avizele de amplasament. În cazul în care aceste distanțe nu pot fi respectate pe zonele în cauză, conducta și bransamentele vor fi montate în tub de protecție.

- Avizele obținute de la deținătorii de utilități subterane sunt informative,

- fapt pentru care lucrările de sapătură și umpluturi se vor executa manual

- în prezența deținătorilor de utilități subterane.

- Înainte de începerea lucrărilor se vor efectua sondaje pentru a determina

- amplasamentul real al rețelelor cu utilități existente.


- Se va trasa amplasamentul conductei de gaze naturale cu respectarea

- distanțelor față de celelalte rețele cu utilități și construcții, în conformitate cu

- NPTEE/2018 și condițiile impuse în avizele deținătorilor de utilități în zona.


- **Conform Normativului NPTEE 2018 - Posturile de reglare/reglare-măsurare și măsurare nu se amplasează:**

- pe căile de evacuare din clădiri cu aglomerări de persoane;
- sub ferestrele clădirilor și în locuri neventilate;

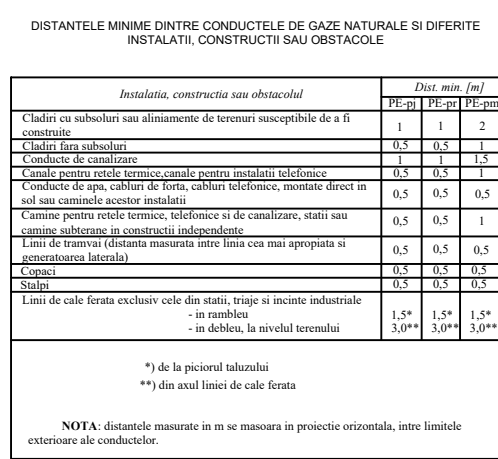

| Diametrul nominal al dispozitivului | Presiunea de operare<br>bar | Regulator de presiune/debit instalat/<br>tip confort instalat<br>m <sup>3</sup> /h | Debit maxim<br>m <sup>3</sup> /h | Tip GS |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Dn 32 mm                            | 0.035-5                     | Pentru debite Q<20mc/h                                                             | 16 - 38                          | 1      |
|                                     | 0.2-5                       | 35                                                                                 | 36-80                            | 2      |
| Dn 63 mm                            | 0.035-5                     | 50                                                                                 | 58-140                           | 3      |
|                                     | 0.2-5                       | 140/regulatorace montate in paralel                                                | 180-400                          | 4      |

## Conducta q.n.p.r.

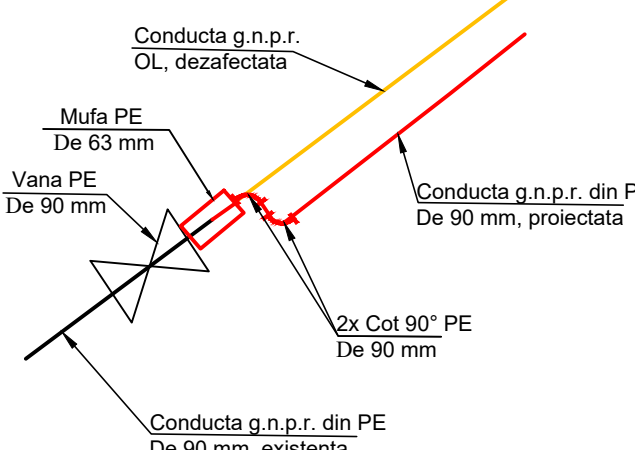

|                                                                                       |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | Conducta gaze naturale presiune redușă din PE existentă                  |
|  | Conducta gaze naturale presiune redușă din OL aeriană                    |
|  | Conducta gaze naturale presiune redușă din OL aeriană                    |
|  | Conducta gaze naturale presiune redușă din PE proiectată                 |
|  | Bransament gaze naturale presiune redușă din PE proiectat                |
|  | Conducta gaze naturale presiune redușă din OL ce se va defazecta         |
|  | Conducta gaze naturale presiune redușă din OL aeriană ce se va defazecta |
|  | Bransament gaze naturale presiune redușă din OL ce se va defazecta       |
|  | Bransament gaze naturale presiune redușă din PE ce se va defazecta       |

- |                                                                                       |                     |                                                                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Vana PE             |  | Dispozitiv de tip Gas Stop tip 1 |
|  | Cot 90° PE          |  | Dispozitiv de tip Gas Stop tip 2 |
|  | Cot 45°             |  | Dispozitiv de tip Gas Stop tip 3 |
|  | Reductie PE         |  | Dispozitiv de tip Gas Stop tip 4 |
|  | Teu egal            |                                                                                       |                                  |
|  | Teu redus           |                                                                                       |                                  |
|  | Fiting de tranzitie |  | Rasufatoare de carosabil         |
|                                                                                       |                     |  | T.P. Tub de protectie            |

- ☐ Gropi de pozitie pentru dezafectare conducte 1.2x1.2x1.7
- ☐ Gropi de pozitie pentru cuplare conducte 1.2x1.2x1.7

 **PMO** Robinet prevazut cu priza pentru masurarea gradului de odorizare

- |         |                           |
|---------|---------------------------|
| — A —   | Conducta apa              |
| — Cm —  | Conducta canalizare       |
| — LES — | Linie electrice subterana |

|                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                       |                                          |                         |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|  <b>S.C. INSTGAZ S.R.L.</b>  |                   |                                                                                       | <b>Beneficiar:</b> S.C. DELGAZ GRID S.A. |                         | Proiect nr. COD SAP-2013.24103 |
| <b>SPECIFICATIE</b>                                                                                                                                                                                    | <b>NUME</b>       | <b>SEMNAURA</b>                                                                       | Scara: 1:500<br><br>Data: 2025           | <b>PLAN DE SITUATIE</b> | <b>Faza:</b><br>D.T.A.C.+P.T.  |
| <b>PROIECTAT</b>                                                                                                                                                                                       | ing. Sabau Marina |  |                                          |                         |                                |
| <b>VERIFICAT</b>                                                                                                                                                                                       | ing. Sabau Marina |  |                                          |                         |                                |
| <b>DESENAT</b>                                                                                                                                                                                         | ing. Sabau Marina |  |                                          |                         |                                |