ANEXA 1

DISTRIGAZ SUD
REȚELE

Nr solutie de acces: 254040 / 26.03.2021

SCHITA CU SOLUTIA TEHNICA DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE

Nr cerere racordare 209479061 Data 08.03.2021

Nume solicitant IOANA CHELBEA Amplasament: Localitatea FETESTI-GARA

Str PRELUNGIREA BANATENILOR, Nr 4, Bl _____, Sc _____, Apt _____

Cod GIS Solutie Alimentare Workspace BSTR 103687

Tip solutie: ☑ Extindere / Redimensionarea obiectivului ☐ Racord si/sau SRM/SR/PRM/PR/PM.

Alte informatii cu privire la solutie _____

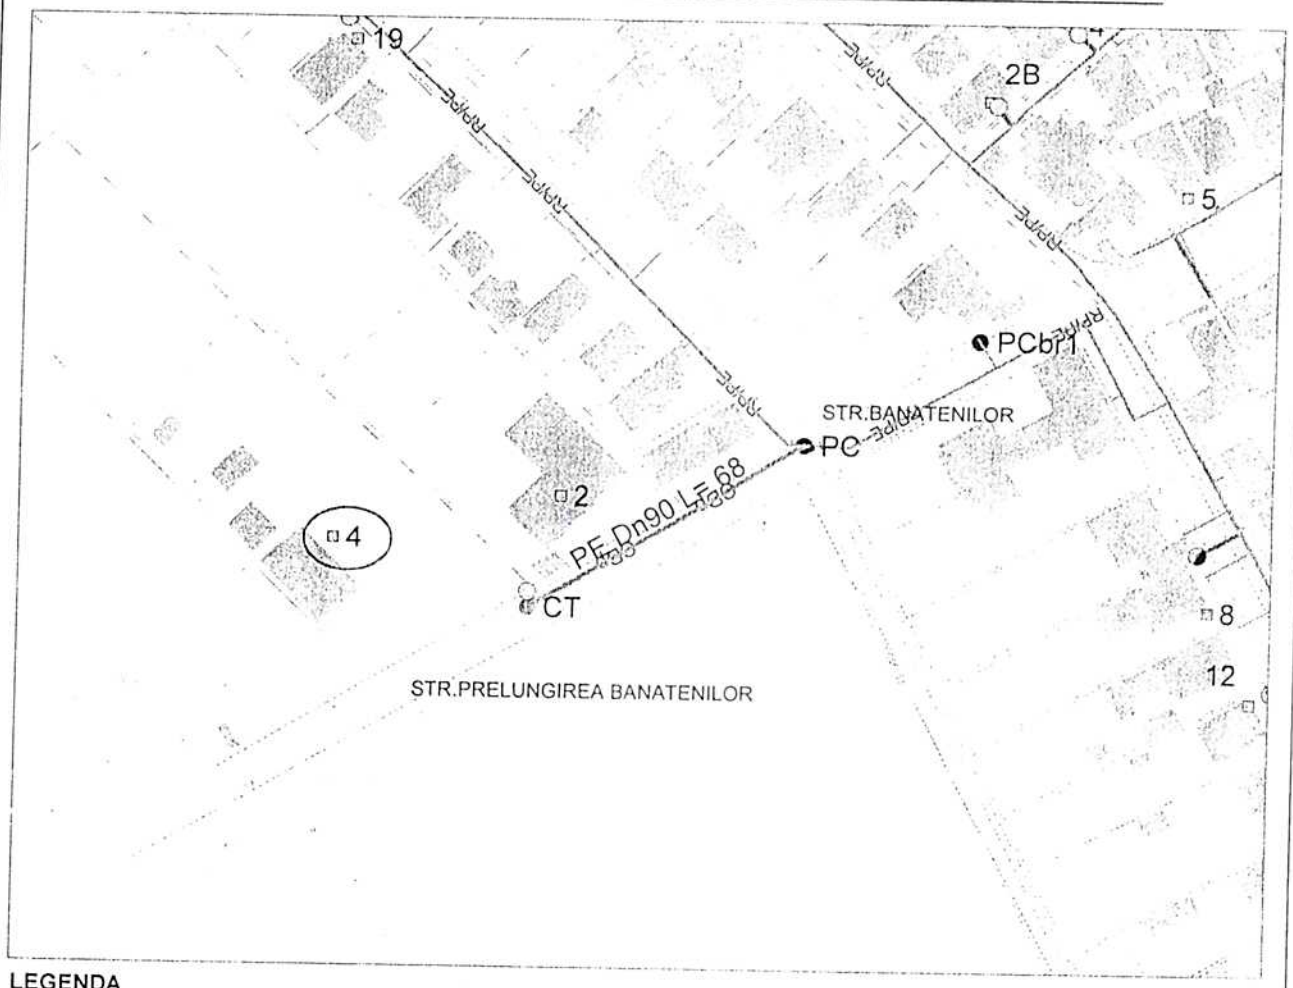

LEGENDA

- *Punct cuplare*
  - MP / OL — CND gaze MP OL existenta Ø ____
  - RP / OL — CND gaze RP OL existenta Ø ____
  - JP / OL — CND gaze JP OL existenta Ø ____
  - MP / PE — CND gaze MP PE existenta Dn____
  - RP / PE — CND gaze RP PE existenta Dn 63mm
  - JP / PE — CND gaze JP PE existenta Dn ____
  - CDp — Ext. CND gaze propusa___ PE Dn ____ la notif.:_____

- *Solutie propusa*
  - CDp — Extindere CND gaze propusa PE Dn90mm,L=68m
  - ● PC — Punct de cuplare
  - CT — Cap terminal
  - ⊗ — Vana propusa: _____
  - BRp — Bransament gaze propus PE Dn32mm; L=3 m;
  - ⊗ — PR propus: ___10___; PM propus: G6;ΔP= 1,7 mbar;
  - SRM propus: _____
  - SR propus: _____

Element cuplare bransament pe conducta:

☑teu bransament PE

☐teu bransament OL

☐sa bransare

- Interval presiuni element cuplare:
  - ☑ 0,035-5bar
  - ☐ 0,2-5bar
  - ☐ 0,3-6bar

Emitent,
Specialist/analist tehnic distribuție,

Nume	ANDREIA BARBIERU
Legitimatie PGD	205180020
Semnatura	
Data	26.03.2021

FD – 454– 1001

C2 – INTERN

Distrigaz Sud Rețele S.R.L.
Sediul social: Str. Mihai Eminescu nr. 1-6, Corp B
Bucureşti, Cod Poştal 060254
Call center: 021 9375
© Distrigaz Sud Rețele