ANEXA 1

DISTRIGAZ SUD
RETELE

Nr solutie de acces: 275342 / 23.09.2021

SCHITA CU SOLUTIA TEHNICA DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE

Nr cerere aviz tehnic 209661655 Data 09.09.2021

Nume solicitant RODICA LUPU Amplasament:Localitatea FETESTI-GARA

Str PARCULUI, Strada , Nr 68A , Bl _____ , Sc _____ , Apt _____

Cod GIS Solutie Alimentare Workspace BSTR 116198

Tip solutie: ☑ Extindere / Redimensionarea obiectivului ☐ Racord si/sau SRM/SR/PRM/PR/PM.

Alte informatii cu privire la solutie _____

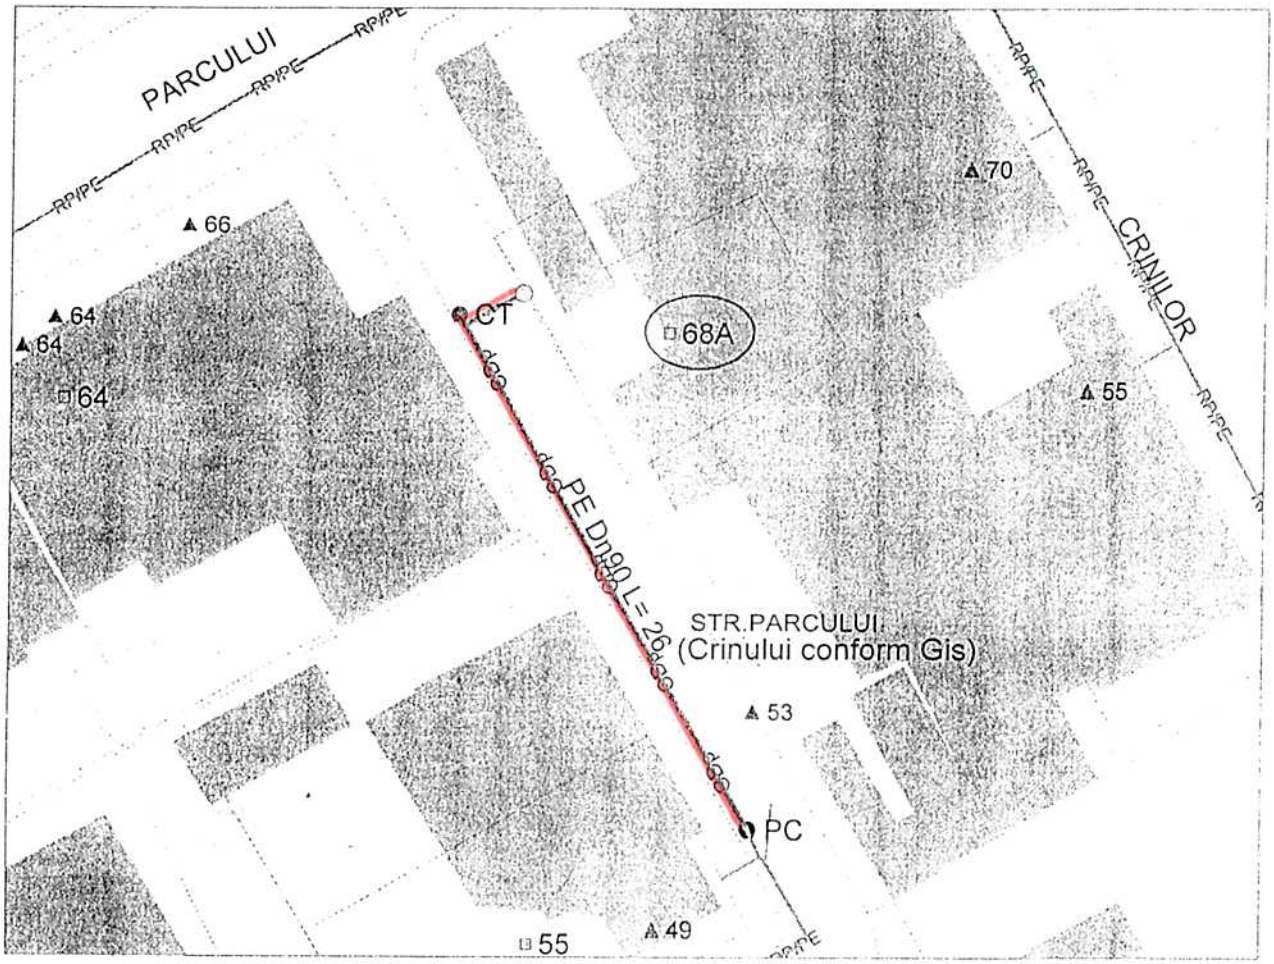

LEGENDA

- *Punct cuplare*
  - MP / OL — CND gaze MP OL existenta Ø ____
  - RP / OL — CND gaze RP OL existenta Ø ____
  - JP / OL — CND gaze JP OL existenta Ø ____
  - MP / PE — CND gaze MP PE existenta Dn____
  - RP / PE — CND gaze RP PE existenta Dn 63mm
  - JP / PE — CND gaze JP PE existenta Dn ____
  - CDp — Ext. CND gaze propusa___ PE Dn ____ la notif.:_____
- *Solutie propusa*
  - CDp — Extindere CND gaze propusa PE Dn 90mm,L=26m public
  - ● PC — Punct de cuplare
  - CT — Cap terminal
  - ⊗ — Vana propusa: _____
  - BRp — Bransament gaze propus PE Dn32mm; L= 4 m;
  - ⊗ — PR propus: ____10____;
    PM propus: G4;ΔP=0,6 ;
  - SRM propus: _____
  - SR propus: _____

Element cuplare bransament pe conducta:

☑ teu bransament PE

☐ teu bransament OL

☐ sa bransare

- Interval presiuni element cuplare:
  - ☑ 0,035 - 5bar
  - ☐ 0,2 - 5bar
  - ☐ 0,3 - 6 bar

Emitent,
Specialist/analist tehnic distributie,
Nume ANDREIA BARBIERU
Legitimatie PGD nr. 205180020
Semnatura
Data 23.09.2021

FD – 454 – 1001 C2 - INTERN

Distrigaz Sud Retele S.R.L.
Bd. Mărăşeşti, nr. 4-6, Corp B
Sector 4 , Bucureşti, 040254
Call center: 021 9376
distrigazsud-retele.ro

Nr. Reg. Com:J40/2728/2008
CUI: RO 23308833
Capital social: 76.201.910 lei