

Extindere, reabilitare si modernizare sistem de alimentare cu apa in Ghirada

Nr. crt	Strada	Nr. CF	Nr. cadastral/ Nr. topografic	Categoria de folosinta	Corp conducta		Bransamente		Hidranti		Camine de vane	Valoare	Valoare TVA	Valoare inregistrata in evidentele
					Diametru (mm)	Lungime (m)	Cantitate (buc)	Lungime (m)	Buc					
1	Vulpilor (str Berzelor)	405620 403965	405620 403965	Intravilan, curti- constructii, pentru drum	125	330.31	17	77.86	4	2		148,177.41	28,153.71	176,331.12
2	Berzelor II si III, intre Mufionului si Jderului	405620	405620	Intravilan, curti- constructii, pentru drum	110	255.14	21	86.07	0	0		103,527.82		
3	Zimbruului			Intravilan, curti- constructii, pentru drum si zone verzi	125	546.38	10	15.24	5	1		163,523.83	19,670.29	123,158.11
4	Ciocarliei				110	151.92	6	65.86	0	0		43,920.37	8,344.87	194,553.36
5	Mierlei				110	147.37	10	35.34	0	0		53,994.69	10,258.99	52,265.24
6	Fazanului II				110	148.04	11	45.21	0	0		56,841.29	10,799.85	64,253.68
7	Soimului	405572	405572		110	166.57	9	36.25	1	0		57,942.92	11,009.15	67,641.14
8	Porumbelilor I				110	148.39	10	42.09	0	0		54,179.80	10,294.16	68,952.08
9	Berzelor I				110	148.24	13	62.42	0	0		62,327.61	11,842.25	74,169.86
10	Mufionului (total)				125	534.71	22	69.69	6	2		208,811.42	39,674.17	248,485.59
11	Aleea Ursului	409366	409366	Extravilan drum (De 334/1/11)	125	315	2	5.34	4	0		80,822.08	15,356.20	96,178.28
12	Fazanului I	400487	A334/1/6/9		110	194.53	6	21.53	1	0		54,842.04	10,419.99	65,262.03
13	Fazanului III si IV, de la Mufionului pana la Jderului	403518	A337/9-10/25		110	256.73	20	74.79	0	0		101,091.36	19,207.36	120,298.72
14	Porumbelilor II si III, de la Mufionului la Jderului	403518	A337/9-10/25		110	256.71	15	56.3	0	0		87,462.67	16,617.91	104,080.58
15	Iepurelui	404437	404437	Intravilan, arabil, pentru drum si zona verde	125	305.22	11	46	3	0		100,214.24	19,040.71	119,254.95
16	Vulpilor	403963			110	77.39	2	3.61	0	0		19,494.69	3,703.99	23,198.68
17	Privighetorii de la Mufionului la Jderului	403518	A337/9-10/25		110	255.69	14	58.7	0	0		84,552.55	16,064.98	100,617.53
18	Albinelor, intre Iepurelui si Ciocarliei/Jderului	402229			110	214.5	8	24.29	1	0		63,916.20	12,144.08	76,060.28
19	Jderului, de la Ciocarliei, capat (str. Berzelor)	405620	405620	Intravilan, curti- constructii, pentru drum	110	420.93	9	14.47	4	0		113,670.48	21,597.39	135,267.87
20		404155	404155	Intravilan, curti- constructii, pentru drum si spatii verzi									18,202.49	114,005.05
21	Prepelitei	404210	404210	Intravilan, curti- constructii, pentru drum									0.00	0.00
22		403756	403756	Intravilan, curti- constructii, pentru drum si spatii verzi	160	329.95	5	7.02	3	0		95,802.56	0.00	0.00

23		404504	404504	Intravilan, curti-constructii, pentru drum	125	295.17	14	90.27	0	0	0.00	0.00
24	Dropei	404210	404210	Intravilan, curti-constructii, pentru drum							18,396.74	115,221.90
		404155	404155	Intravilan, curti-constructii, pentru drum si spatii verzi	125	295.17	14	90.27	0	0	96,824.96	0.00
		403756	403756	Intravilan, curti-constructii, pentru drum si spatii verzi							0.00	0.00
		404517									0.00	0.00
	Corbului	404155	404155	Intravilan, curti-constructii, pentru drum si spatii verzi	110	132.88	6	28.21	1	0	43,653.86	51,948.09
25		403756	403756	Intravilan, curti-constructii, pentru drum si spatii verzi							0.00	0.00
	Sitarului	403756	403756	Intravilan, curti-constructii, pentru drum si spatii verzi	110	77.05	7	50.57	0	0	33,058.05	39,339.08
26		404504	404504	Intravilan, curti-constructii, pentru drum	125	224.74	10	22.98	1	0	75,113.47	89,385.03
27	Ciocarliei	404504	404504	Intravilan, curti-constructii, pentru drum	160	296.52	6	12.4	2	1	99,700.29	118,643.35
28		408137	408137	Extravilan drum (De 344)							0.00	0.00
29	Malul Begai, dupa pod, dreapta				110	264.35	13	43.86	1	0	86,587.99	103,030.30
30	Victoria	404933			250	294.24	0	0	1	0	83,466.06	99,321.66
31	Cintzel	402224			110	166.65	13	54.25	1	0	68,857.49	81,940.41
32	Lisitei	402224			110	247.26	18	126.98	2	0	100,300.43	119,357.51
33	Paunului	402224			110	125.37	9	51.6	0	0	47,277.14	56,259.80
34	str. 14, tronson1 (denumire d n proiect)	402224			63	77.83	3	19.94	0	0	19,440.93	23,134.71
	Malul Begai, dupa pod, stanga	408146	408146	Extravilan drum (De 352)	160	648.54	13	87.12	4	2	214,339.28	255,063.74
35		406442	406442	Intravilan, arabil, pentru drum							0.00	0.00
		400015									0.00	0.00
	Malul Begai, dupa pod, stanga	408146	408146	Extravilan drum (De 352)	125	651.11	3	22.71	6	5	140,504.87	191,000.74

	408590	408590	Intavilan, arabil, pentru drum si zone verzi	110	637.68	6	47.86	5	2	171,456.65	0.00	0.00
36	408145	408146	Extravilan drum (De 352)	110								
	408681	408681	Intavilan, arabil, pentru drum si zone verzi	110	637.68	6	47.86	5	2	171,456.65	32,576.76	204,033.41
37	408619	408619	Intavilan, arabil, pentru drum si zone verzi	110							0.00	0.00
38	406442	406442	Intravilan, arabil, pentru drum	110	274.87	24	105.61	3	0	124,849.99	23,721.50	148,571.49
39	406442	406442	Intravilan, arabil, pentru drum	110	274.9	20	72	4	0	117,144.23	22,257.40	139,401.63
40	406442	406442	Intravilan, arabil, pentru drum	110	270.07	20	50.17	2	0	109,889.99	20,879.10	130,769.09
41	409805	409805	Intavilan, arabil, pentru drum si zone verzi	110	156	5	20	0	0	41,935.79	7,967.80	49,903.59
	408590	408590	Intavilan, arabil, pentru drum si zone verzi	110	383.52	14	39.13	3	0	117,317.56	22,250.34	139,607.90
42	408590	408590	Intavilan, arabil, pentru drum si zone verzi	63	71.87	4	18.79	0	0	21,303.23	4,047.61	25,350.84
	408681	408681	Intavilan, arabil, pentru drum si zone verzi	110	422.23	16	45.8	3	0	129,792.64	24,660.60	154,453.24
43	408681	408681	Intavilan, arabil, pentru drum si zone verzi	63	36.83	2	8.51	0	0	10,781.17	2,048.42	12,829.59
	408619	408619	Intavilan, arabil, pentru drum si zone verzi	110	334.9	8	9.04	3	0	92,143.98	17,507.36	109,651.34
	408619	408619	Intavilan, arabil, pentru drum si zone verzi	125	334.99	10	56.04	3	0	103,407.00	19,647.33	123,054.33
44	408619	408619	Intavilan, arabil, pentru drum si zone verzi	63	50.95	4	18.37	0	0	18,275.06	3,472.26	21,747.32
	406442	406442	Intravilan, arabil, pentru drum	250	154.93	0	0	0	0	42,269.40	8,031.19	50,300.59
Bistra	409373	409373	Extravilan drum (De 357)	160	356.57	12	97.5	2	3	152,702.14	29,013.41	181,715.55
45	408327	408327		250	149.39	18	84.42	0	1	101,526.54	19,290.04	120,816.58
46	408327	408327		110	220.53	19	88.4	3	0	101,363.36	19,259.04	120,622.40
47	408326	408326		110	154.34	14	63.69	0	0	66,159.65	12,570.33	78,729.98
48	408325	408325		110	227.64	26	122.06	1	1	127,069.45	24,143.20	151,212.65
49	408325	408325		160	370.91	0	0	3	1	102,909.81	19,552.86	122,462.67
50	400696	400696		110	67.47	0	0	0	0	12,244.39	2,326.43	14,570.82

51	PUZ Bistra / intre De357/1 si	409303	409303	Iravilan, arabil, pentru drum si zone verzi	110	441.31	28	105.17	4	0	169,144.26	0.00	0.00
52	Str 30, din proiect				160	439.35	30	257.68	2	0	184,814.30	32,137.41	201,261.67
53	Str 31, din proiect				110	227.99	10	43.88	0	0	68,625.53	35,114.72	219,979.07
54	Str 25, din proiect				110	227.77	10	46.05	0	0	68,585.60	13,038.85	81,664.38
55	Str 26, din proiect				110	227.77	10	44.88	0	0	68,585.60	13,031.26	81,616.86
56	Str 27, din proiect				110	227.77	10	44.88	0	0	68,585.60	13,031.26	81,616.86
57	Str 28, din proiect				110	227.6	9	38.13	0	0	65,829.74	12,507.65	78,337.39
58	Str 28.1, din proiect				110	227.7	5	38.26	0	0	54,947.84	10,440.09	65,387.93
59	Str 29, din proiect	409371	409371	Extravilan drum (De 378/18)	160	349.51	9	67.67	1	1	116,347.80		
60	Str 30.1, din proiect	409009	409009	Intravilan, arabil, pentru drum	110	104.11	3	3.59	0	0	27,068.82	22,106.08	138,453.88
61	Str 32, din proiect				110	285.02	20	93.28	2	0	112,603.10	5,143.08	32,211.90
62		409384	409384	Extravilan drum (De 378/21)	125	420.51	9	81.8	5	1	135,778.00	25,797.82	161,575.82
63		409367	409367	Extravilan drum (De 385/13)	125	399.97	9	69.49	4	1	128,506.15		
64	Str 36, din proiect	408560	408560	Intravilan, arabil, pentru drum si zone verzi	110	390.56	16	22.57	3	1	135,763.59	24,416.17	152,922.32
65	Str 37, din proiect				110	276.04	9	18.81	2	0	80,998.28	25,795.08	161,558.88
66	Str 38, din proiect				110	201.29	12	55.43	1	0	72,418.92	15,389.67	96,387.95
67	Str 39, din proiect	408656	408656	Intravilan, arabil, pentru drum si zone verzi	63	36.54	2	3.07	0	0	10,739.19	13,759.59	86,178.51
68	Str 40, din proiect				110	344.31	5	6.72	2	1	94,206.19	2,040.45	12,779.64
69	Str 37.1, din proiect				110	202.84	0	0	1	0	40,000.06	17,899.18	112,105.37
70	Malul Begai/ Vanatorilor /Egretei	408135	408135	Extravilan drum (De 333)	400	1350.13	0	0	4	7	760,688.69	144,530.85	905,219.54
71		408135	408135	Extravilan drum (De 333)	63	53	2	4.75	0	0	13,121.78	2,493.14	15,614.92
72	Str. Vulturilor, continuare Ciocarliei	404437	410297		110	330.06	15	147.23	2	2	130,588.63	24,811.84	155,400.47
73	Str. Muflonului - bransamente extra DS	410413			0	0	10	108.49	0	0	27,250.13	0.00	0.00
74	Str. Malul Begai				0	0	1	7.64	0	0	2,725.01	5,177.52	32,427.65
1	Str. Rudolf Walter/ Str. Canalul Bega	446912	446912		0	0	0	0	0	0	296,224.66	517.75	3,242.76
2		447671	447671		400	2849.93	0	0	0	7	1,559,077.16	0.00	1,855,301.82
3		446911	446911									0.00	0.00
Total investitie											8,777,197.20	1,667,667.47	10,444,864.68

Primar
Stanusolu Ionut

Contabil
Bejenariu Florica

CONTRACT DE RACORDARE

nr. 06053962 încheiat astăzi 17.06.2021

1. Partile contractante

E-DISTRIBUTIE BANAT S.A., cu sediul în localitatea/sector/ comuna/ sat **TIMISOARA**, judetul **TIMIS**, Strada Pestalozzi, nr. 3-5, cod postal 300115, telefon 0256929, fax 0372876276, înregistrat la oficiul registrului comerțului cu numărul **J35/274/2002**, CUI nr. **RO14490379**, cont nr. **RO54CTI10000000700427005**, deschis la Banca Citibank Europe plc, Dublin-Sue, reprezentată prin **Hodor Monica** având funcția de **Director General**, prin împuternicit **Baliat Rodica** având funcția de **Sef Serviciu SSI*** Timisoara, în calitate de **Operator de distribuție**, denumit în continuare **Operator**,

și:

PRIMARIA COMUNEI GHIRODA, domiciliul/sediul în localitate/ sector/ comuna/ sat **GHIRODA**, judetul **TIMIS**, cod postal -, Strada Victoriei, nr. 46, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, telefon/ mobile/ fax 0256205201 / 0726106398 / -, e-mail -, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. -, CUI nr. **5517220**, cont nr. **RO12TREZ24A700501710101X** deschis la Banca Trezoreria Timisoara, sucursala Timisoara, reprezentat(a) prin **Stanusoiu Ionut**, având funcția de -, reprezentat prin împuternicit -, având funcția de -, în calitate de solicitant de servicii de racordare la rețeaua electrică de interes public, denumit în continuare utilizator, denumite în continuare părți, s-a convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea prevederilor de mai jos.

2. Definiții

2.1. Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în următoarele acte normative:

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **Lege**,
- Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare **Regulament**.

2.2. Alți termeni decât cei prevăzuți la punctul 2.1 sunt definiți în anexa ce face parte integrantă din prezentul contract.

3. Obiectul contractului

3.1. Obiectul contractului îl constituie racordarea instalației de utilizare de la locul de consum și/sau de producere al utilizatorului la rețeaua electrică a operatorului, prin realizarea lucrărilor stabilite în Avizul tehnic de racordare nr. **06053962 / 17/07/2020** emis de **E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.**, care face parte integrantă din prezentul contract, pentru:

- instalația de racordare;

3.2. Denumirea și adresa locului de consum și/sau de producere pentru care se încheie prezentul contract de racordare: **Extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Ghiroda, judetul Timis amplasat în localitate/ sector/ comuna/ sat GHIRODA, judet TIMIS, cod postal -, Strada Canalul Bega, nr. 0FN, bloc -, scara -, etaj -, apartament -, nr. cadastral - / -**

3.3. Lucrările necesare pentru realizarea instalației de racordare sunt următoarele:

- bransament electric subteran monofazat din LEA j.t. existentă, realizată cu conductor TYiR 50 OIAI 3x70mm² și alimentată din postul de transformare T 1790 - 20/0,4kV-400 kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip AI 1x25+16C mm² (cf.DC 4126RO) în lungime de 15 metri (10m pe stalpul LEA j.t. - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox și se va proteja în profil tip ENEL până la înălțimea de 2,5 m, 1m în BMPM, restul zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; - montarea unui contor electronic monofazat într-un BMPM 32A din poliester armat cu fibra de sticlă (cf.FT 124_MAT și FT 133_MAT), echipat cu un întrerupător bipolar fix de 10A, amplasat pe soclu lângă stalp. BMPM proiectat se va lega la o priză de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizată prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare și locul de consum al solicitantului) se recomandă a se realiza cu cablu electric având secțiunea minimă de 25mm², pozat înaintea executiei lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrică de utilizare în aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija și cheltuiela consumatorului.

3.4. Lucrările necesare pentru modificarea instalației de racordare existente sunt următoarele:
nu este cazul

4. Valoarea lucrărilor din contract

4.1. Utilizatorul sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de acesta să facă plata în numele utilizatorului se obligă să achite operatorului tariful de racordare în valoare de **2.356,20 lei**, din care TVA **376,20 lei**, stabilit conform Legii, Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ANRE⁽¹⁾ nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice și indicilor specifici utilizați la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.

Tariful de racordare însumează următoarele componente:

T_R - reprezentând 2.261,00 lei, din care TVA 361,00 lei, aferente componentei tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalației de racordare; cuprinsa între punctul de racordare și punctul de delimitare;

T_L - reprezentând 95,20 lei, din care TVA 15,20 lei, aferente componentei tarifului de racordare corespunzătoare

- a) verificarea dosarului instalației de utilizare și puneri sub tensiune a acestor instalații;
- b) verificări și certificări conformității tehnice a centralei electrice cu cerințele normelor tehnice în vigoare.

4.2. Valoarea compensației banesti, cuvenite primului utilizator în conformitate cu prevederile Regulamentului este 0,000 lei fara TVA. În funcție de opțiunea utilizatorului, compensația banescă:

- a) se achită direct către primul utilizator, care are următoarele date de identificare:
- b) se încasează de operator, care o predă primului utilizator în condițiile prevăzute la punctul 9 lit. c).

5. Durata contractului

5.1. Contractul intră în vigoare la data semnării și produce efecte până la data punerii sub tensiune a ultimei etape a instalației de utilizare, dar nu mai mult de 4 luni de la data semnării acestuia.

5.2. Termenul prevăzut la punctul 5.1 poate fi prelungit prin act adițional cu acordul părților.

6. Documentele contractului

6.1. Documentele contractului sunt:

- a) avizul tehnic de racordare, în copie;
- b) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerțului sau a altor autorizații de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;
- c) cererea utilizatorului pentru contractarea lucrărilor de proiectare și/sau execuție a instalației de racordare de către operator cu un anumit operator economic atestat și devizul general întocmit de proiectantul și/sau constructorul ales de utilizator;
- d) autorizația de construire a obiectivului de la locul de producere și/sau de consum, inclusiv a instalației de utilizare sau, în cazul construcțiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de închiriere, în copie; autorizația de construire a obiectivului de la locul de producere și/sau de consum, inclusiv a instalației de utilizare, se obține de către utilizator până la data încheierii de către operator a contractului de execuție a instalației de racordare;
- e) acordul sau promisiunea unilaterală a proprietarului terenului (declarația unilaterală cf art.23.1) având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz și de servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare;
- f) convenția încheiată de operator cu proprietarul terenului, având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz și de servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, document ce se obține ulterior încheierii prezentului contract, până la data încheierii de către operator a contractului de execuție a instalației de racordare-Nu este cazul;
- g) autorizația de construire a instalației de racordare la rețeaua electrică, document ce se obține de către operator ulterior încheierii prezentului contract, cu excepția cazului în care utilizatorul obține autorizația de construire a instalației de racordare odată cu autorizația de construire a obiectivului;
- h) contractul/convenția dintre utilizatori privind finanțarea instalației de racordare, prin care se stabilește și modalitatea de finanțare în cazul în care unul din utilizatori nu își respecta obligațiile;
- i) opțiunea utilizatorului pentru una din modalitățile de plată a compensației prevăzute la punctul 4.2.

6.2. Părțile convin ca documentul prevăzut la punctul 6.1 lit. f) să fie obținut de către:

- a) operator;
- b) utilizator, împuternicit de către operator în acest sens.

7. Norme

Realizarea tuturor lucrărilor în baza contractului de racordare se face cu respectarea normelor de dimensionare, execuție, punere în funcțiune și funcționare în vigoare

8. Caracterul confidential al contractului / confidentialitate

8.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

- a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia, unei terțe părți;
- b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

8.2. Dezvaluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se face în regim de confidentialitate, punându-se la dispoziția acestora exclusiv informațiile necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale.

8.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvaluirea de informații referitoare la contract, în următoarele situații:

- a) informația a fost dezvaluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens;

b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvolte informația respectivă

8.4. Prevederile de la punctul 8.1 raman valabile o perioada de timp de la incheierea relatiilor contractuale

9. Obligatiile operatorului

Operatorul are urmatoarele obligatii:

- a) punerea la dispozitia utilizatorului a continutului conventiei prevazute la pct. 6.1 lit. f), in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data semnarii prezentului contract, in cazul in care obtinerea acestui document a fost convenita conform pct. 6.2, lit. b);
- b) imputernicirea utilizatorului, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data semnarii prezentului contract, pentru incheierea, in numele si pe scama sa, a conventiei prevazute la pct. 6.1 lit. f), in cazul in care obtinerea acestui document a fost convenita conform pct. 6.2 lit. b);
- c) achitarea catre primul utilizator a compensatiei banesti, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la incasarea acesteia de la utilizator, in conditiile in care utilizatorul opteaza sa faca plata conform pct. 4.2 lit. b), daca este cazul;
- d) asigurarea documentatiei tehnico-economice pentru realizarea instalatiei de racordare in termen de maxim - zile lucratoare de la data semnarii prezentului contract, cu conditia ca utilizatorul sa respecte prevederile si termenele stabilite la punctul 11.1; Avand in vedere cererea expresa, exprimata in scris de catre utilizator, proiectantul instalatiei de racordare ales de catre utilizator este - ;
- e) obtinerea autorizatiei de construire a instalatiei de racordare in termen de - zile lucratoare de la data semnarii prezentului contract;
- f) achizitia lucrarilor de executie a instalatiei de racordare, care se va face prin cerere de oferte/licitatie/incercuintare directa conform reglementarilor in vigoare, si incheierea contractului de executie in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii prezentului contract, cu conditia ca Utilizatorul sa respecte prevederile si termenele stabilite la punctul 11.1 si, dupa caz, cele prevazute la punctul 10 lit. j) si k), precum si cu conditia ca autorizatia de construire a instalatiei de racordare sa fie emisa:
Avand in vedere cererea expresa, exprimata in scris de utilizator, executantul instalatiei de racordare ales de catre utilizator este **ELTAL GROUP SRL**;
- g) In situatia unui loc de productie sau a unui loc de consum definitiv care se racordeaza la reseaua electrica de medie sau inalta tensiune, contractul de executie se incheie numai dupa prezentarea de catre utilizator a procesului-verbal de incepere a lucrarilor in instalatiile proprii.
- g) executarea si receptia punerii in functiune a instalatiei de racordare in termen de 65 zile lucratoare de la data semnarii prezentului contract, cu conditia ca utilizatorul sa respecte prevederile si termenele stabilite la punctul 11.1;
- h) indeplinirea obligatiilor prevazute la literele d), e), f) si g) in termen total de maxim 90 de zile calendaristice de la data semnarii prezentului contract, in situatia in care instalatia de racordare consta intr-un bransament racordat la reseaua de joasa tensiune si cu conditia ca utilizatorul sa respecte prevederile si termenele stabilite la punctul 11.1 si cele prevazute la punctul 10 lit. j) si k) in masura in care sunt aplicabile;
- i) punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru perioada de probe ca urmare a inregistrarii cererii formulate de utilizator, insotita de documentatia prevazuta de reglementarile in vigoare, dupa receptia punerii in functiune a instalatiei de racordare;
- j) mentinerea sub tensiune a instalatiilor utilizatorului pe perioada realizarii probelor de punere in functiune a instalatiilor de utilizare si a generatoarelor/receptoarelor utilizatorului, pana la indeplinirea conditiilor de punere sub tensiune finala, dar nu mai mult de 24 luni de la data primei puneri sub tensiune, daca nu este afectata siguranta sistemului electroenergetic national;
- k) verificarea si certificarea conformitatii tehnice a centralei electrice cu cerintele normelor tehnice in vigoare;
- l) emiterea si transmiterea catre utilizator a certificatului de racordare dupa receptia punerii in functiune a instalatiei de racordare, din oficiu si gratuit, fara sa fie necesara o cerere in acest sens din partea utilizatorului, in termen de maxim 10 zile calendaristice de la data depunerii de catre utilizator sau imputernicitul sau legal, la operator, a documentatiei prevazute la punctul 10 lit. f) si, in cazul unui loc de productie/loc de consum si de productie, a documentelor prevazute la punctul 10 lit. g), precum si a certificatului de conformitate, daca acesta este necesar conform normelor tehnice in vigoare;
Certificatul de racordare emis corespunde instalatiilor si capacitatilor de consum/ productie realizate pentru etapa respectiva de dezvoltare a locului de consum si/sau de productie, conform prevederilor punctului 10. lit. e).
Certificatul de racordare se emite numai dupa achitarea de catre utilizator a compensatiei banesti prevazute la punctul 4.2. In situatia in care utilizatorul opteaza pentru plata compensatiei direct catre primul utilizator, pentru emiterea certificatului de racordare este necesar un document de plata sau confirmarea scrisa din partea primului utilizator din care sa reiasa ca a incasat compensatia.
- m) punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare, in termen de maxim 10 zile calendaristice de la data incheierii contractului pentru transportul, distributia si/sau furnizarea energiei electrice;

10. Obligatiile utilizatorului

Utilizatorul are urmatoarele obligatii:

- a) achitarea tarifului de racordare prevazut la punctul 4.1;
- b) achitarea catre primul utilizator sau catre operator a compensatiei banesti cuvenite primului utilizator in conformitate cu prevederile Regulamentului, a carei valoare este prevazuta la punctul 4.2.

13.2. Dacă utilizatorul nu achită integral valoarea unei rate în conformitate cu valoarea și termenele prevăzute în graficul de esalonare a ratelor, în condițiile în care operatorul a emis factura conform dispozițiilor de la punctul 11.2, operatorul este în drept să sisteze executarea lucrărilor. Dacă utilizatorul achită integral valoarea ratei în termen de maxim 3 luni de la data prevăzută în graficul de esalonare a ratelor, operatorul reia executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil, durata de execuție a lucrărilor de racordare convenită la punctul 9 lit. g) prelungindu-se corespunzător. În situația în care utilizatorul nu achită valoarea ratei în termen de 3 luni, se aplică prevederile punctului 16.1 referitoare la rezilierea contractului.

13.3. Partile pot stabili de comun acord, prin acte adiționale, prelungirea perioadei de realizare a lucrărilor de racordare sau a oricărei faze de realizare a acestora în cazul în care, din cauze ce nu pot fi imputate operatorului, se ajunge la întârzieri în executarea lucrărilor.

13.4. Prin actele adiționale prevăzute la punctul 13.3 se modifică și graficul de esalonare a ratelor de plată, corelat cu termenii de execuție a lucrărilor.

13.5. Contractul se consideră finalizat numai după semnarea de către comisia de recepție a procesului verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalației de racordare, prin care se confirmă că lucrările au fost executate conform proiectului și contractului, și după ce a fost pusă sub tensiune ultima etapă a instalației de utilizare, cu asigurarea în rețeaua electrică din amonte de punctul de racordare a tuturor condițiilor tehnice necesare racordării, conform prevederilor Regulamentului.

13.6. În cazul în care se constată întârzieri față de termenele de realizare a etapelor de dezvoltare prevăzute la punctul 10 lit. e), operatorul are dreptul să sisteze executarea lucrărilor până când utilizatorul finalizează etapele de dezvoltare a locului de consum și/sau de producere întârziate, inclusiv instalația de utilizare aferentă.

14. Dreptul de proprietate

Conform prevederilor legale în vigoare, instalația de racordare realizată conform punctului 9 lit. d), e), f) și g) este proprietatea operatorului, iar instalația de utilizare realizată conform punctului 10 lit. e) este proprietatea utilizatorului.

15. Forța majoră

15.1. În situații de forță majoră conform art. 1351 alin. (2) din Codul civil, partile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

15.2. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

16. Rezilierea contractului

16.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul celeilalte părți de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

Partea prejudiciată va solicita rezilierea contractului în scris celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data solicitării pentru reziliere.

16.2. În cazul rezilierii contractului la cererea scrisă a utilizatorului, operatorul întocmește, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării, situația privind lucrările executate și echipamentele/materialele deja aprovizionate, după care se stabilesc sumele ce trebuie reținute din valoarea lucrărilor prevăzute la punctul 4 și daunele.

16.3. Contravaloarea lucrărilor executate total sau parțial (proiectare, avize, acorduri, autorizații, asistență tehnică, consultanță, elemente fizice, etc.) până la momentul rezilierii contractului, precum și a echipamentelor/materialelor deja aprovizionate, nu se restituie Utilizatorului; se returnează acestuia doar sumele rămase neutilizate.

17. Încetarea contractului

17.1. Contractul încetează de drept în următoarele condiții:

- la data finalizării contractului conform punctului 13.5;
- la data împlinirii termenului maxim pentru care a fost încheiat;
- în cazul în care autorizația de construire a obiectivului ce urmează a fi racordat la rețeaua electrică este anulată de către organele administrației publice locale sau alte organe abilitate ale statului;
- în conformitate cu prevederile punctului 15.2;
- în situația în care utilizatorul nu face nicio plată în baza contractului în termen de 6 luni de la data semnării.

17.2. Partile pot hotărî de comun acord încetarea contractului prin acordul lor scris.

17.3. Contractul poate fi reziliat în conformitate cu prevederile punctului 16.

18. Penalități

18.1. În cazul în care operatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract în condițiile prevăzute la punctul 9, operatorul are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu dobânda datorată pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, corespunzătoare sumei totale plătite de utilizator conform contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor aferente asumate. Penalitățile nu pot depăși suma totală plătită de utilizator.

18.2. În cazul în care utilizatorul nu execută plățile către operator în conformitate cu prevederile punctului 11 și numai în condițiile în care operatorul a executat sau a contractat serviciul de proiectare și/sau execuție a lucrărilor aferente plăților neefectuate de utilizator ori a achitat autorităților competente taxele legale pentru emiterea de avize, autorizații, utilizatorul are obligația de a plăti o dobândă penalizatoare aplicată sumei neachitate, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până la data plății (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăși valoarea sumei datorate.

24. Dispoziții finale

- 24.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parțial, a obligatiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor legale în vigoare.
- 24.2. Orice schimbare privind datele de identificare ale părților semnatară, menționate la punctul 1, se va comunica în scris celelalte părți, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data survenirii modificării.
- 24.3. Toate modificările intervenite în contractul de încordare se vor face numai prin act adițional, semnat de ambele părți.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi în 2 (două) exemplare, deopotrivă originale, din care unul la utilizator și unul la operator.

E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.

Sef Serviciu SSP Timisoara
Balint Rodica

INTOCMIT,
Ungureanu Adrian

PRIMARIA COMUNEI GHIRODA



E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
Strada Pestalozzi nr. 3-5,
TIMISOARA, judet TIMIS

Apa peste pod

Nr 06053962 din 17/07/2020

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
PENTRU CONSUMATOR CASNIC/NECASNIC
Nr 06053962 din 17/07/2020

Ca urmare a cererii înregistrate cu nr 06053962 din data 17/06/2020, având ca scop **Racord nou** pentru locul de consum ce aparține utilizatorului PRIMARIA COMUNEI GHIRODA, cu sediul în județul TIMIS, municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul GHIRODA, cod postal - , Strada Victoriei, nr. 46, bl. - , sc. - , et. - , ap. - , telefon mobil/ fax 0256205201 / 0726106398 - , și a analizării documentației anexate acesteia, depusă complet la data 17/06/2020, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulament*,

se aproba racordarea la rețeaua electrică a locului de consum permanent/temporar
Extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Ghiroda, județul Timis (denumirea locului de consum)

amplasat în județul TIMIS, municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul GHIRODA, cod postal - , Strada Canalul Bega, nr. 0FN, bl. - , sc. - , et. - , ap. - , nr. cadastral - / - (numai dacă este disponibil), în condițiile menționate în continuare.

1. Puterea aprobată:

		Situația existentă în momentul emiterii avizului	Puterea aprobată pentru organizare de santier, valabila pana la data -	Evoluția puterii aprobate				
				Etapa I, valabila de la data -	Etapa a II-a, valabila de la data -	Etapa a III-a, valabila de la data -	Etapa a IV-a, valabila de la data -	Etapa finala, valabila de la data 17/07/2020
Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita	(kVA)	-		-	-	-	-	0,652
	(kW)	-		-	-	-	-	0,6
Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita fara realizarea lucrarilor de intarire	(kVA)			-	-	-	-	-
	(kW)			-	-	-	-	-

2. Descrierea succintă a soluției de racordare corelată cu evoluția puterii aprobate, stabilită prin Fisa de soluție nr. 06053962 din 17/07/2020 sau Studiul de soluție avizat de - cu Documentul nr. - din -
- punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0,23 kV, la T 1790, LEA jt existentă (capacitățile energetice deținute de operatorul de rețea, la care se realizează racordarea);
 - instalația de racordare existentă în momentul emiterii avizului și care se menține (pentru situația unui loc de

(producere/loc de consum si de productie) - daca instalatiile corespund puterii aprobate prin prezentul aviz tehnic de racordare).

- c) lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare:
- bransament electric subteran monofazat din L.E.A. j.L. existenta, realizata cu conductor TYR 50 OI Al 3x70mm² si alimentata din postul de transformare T 1790 - 20/0,4kV-400 kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 1x25+16C mm² (cf.DC 4126RO) in lungime de 15 metri (10m pe stalpul L.E.A. j.L. la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPM, restul zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO;
 - montarea unui contor electronic monofazat intr-un BMPM 32A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator bipolar fix de 10A, amplasat pe soclu langa stalp. BMPM proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. *Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamant, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 25mm², pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatului va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului., nu este cazul
- d) lucrari ce trebuie efectuate pentru intarirea retelei electrice existente detinute de operatorul de retea, in anexe de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii utilizatorului, defalcate conform urmatoarelor categorii:
- i. lucrari de intarire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate exclusiv pentru locul de productie/locul de consum si de productie in cauza
 - ii. lucrari de intarire pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii mai multor locuri de productie de consum si de productie
- e) punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,23 kV, la/ in/ pe BMPM exterior (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare)
- f) masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic monofazat (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv cerintele tehnice minime pentru echipamentele de masurare);
- g) punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 0,23 kV, la BORNELE DE IESIRE ALE CONTORULUI, contor (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea Operator (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea);
3. (1) Cerintele pentru protectiile si automatizarile la interfata cu reseaua electrica -
- (2) Alte cerinte, nominalizate (precizate numai daca sunt aplicabile, conform Codului tehnic al retelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificarile ulterioare, si Codului tehnic al retelelor electrice de distributie, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 128/2008):
- a) de monitorizare si reglaj -
 - b) interfetele sistemelor de monitorizare, comanda, achizitie de date, masurare a energiei electrice, telecomunicatii -
 - c) pentru principalele echipamente de masurare, protectie, control si automatizare din instalatiile utilizatorului
- (3) Conditii specifice pentru racordare: -
4. Datele inregistrate care necesita verificarea in timpul functionarii - ;
5. (1) In conformitate cu prevederile Regulamentului, pentru realizarea racordarii la reseaua electrica, utilizatorul incheie contractul de racordare cu operatorul de retea si achita acestuia tariful de racordare reglementat.
- (2) Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul anexeaza cererii depuse la operatorul de retea urmatoarele documente prevazute de Regulament: copia prezentului aviz tehnic de racordare; copia actului de identitate, certificatului de inregistrare la registrul comertului sau a altor autorizatii legale de functionare emise de autoritatile competente, dupa caz; in situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietatea privata, pe langa documentele mai sus mentionate este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare (numai documentele aplicabile situatiei respective).
6. (1) Valoarea tarifului de racordare, stabilita conform reglementarilor in vigoare la data emiterii prezentului aviz si explicitata in fisa de calcul anexata, este 2.356,20 lei, inclusiv TVA.
- (2) Valoarea mentionata pentru tariful de racordare se actualizeaza la incheierea contractului de racordare, daca

- tarifele aprobate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pe baza carora a fost stabilita, au fost modificate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. Actualizarea in acest caz se face in conditiile stabilite prin ordinul de aprobare a noilor tarife.
- (3) Daca tariful de racordare a fost stabilit integral sau partial pe baza de deviz general, acesta se actualizeaza la incheierea contractului de racordare in functie de preturile echipamentelor si/sau ale materialelor in vigoare la data incheierii contractului de racordare.
7. (1) Odata cu tariful de racordare, utilizatorul va plati operatorului de retea, conform prevederilor *Regulamentului*, suma de 0,00 lei fara TVA, stabilita in fisa de calcul anexata, drept compensatie bancasca pe care operatorul de retea o va transmite primului utilizator care a suportat costul instalatiei de racordare realizate initial pentru el insusi si la care urmeaza sa se racordeze utilizatorul.
- (2) Utilizatorul va primi, in conditiile prevederilor *Regulamentului*, o compensatie bancasca daca la instalatia de racordare prevazuta la pct. 2 vor fi racordati si alti utilizatori, in 10 ani (prim utilizator casnic)/5 ani (prim utilizator necasnic) de la punerea in functiune a acesteia.
8. (1) In situatia prevazuta la art. 31 din *Regulament*, utilizatorul are obligatia sa constituie o garantie financiara in favoarea operatorului de retea, in valoare de - lei, inclusiv TVA, reprezentand - % din valoarea tarifului de racordare, cu urmatoarele urmatoarele forma/forme: scrisoare de garantie bancara, cont colateral de garantie, bilet la ordin avalizat de banca.
- (2) Termenul in care utilizatorul are obligatia sa constituie garantia financiara prevazuta la alin. 1, situatiile in care garantia financiara poate fi executata de operatorul de retea, precum si situatiile in care aceasta inceteaza/se restituie utilizatorului se prevad in contractul de racordare.
9. (1) Termenul estimat pentru realizarea de catre operatorul de retea a lucrarilor de intarire este 0 zile pentru lucrarile precizate la pct. 2 lit. d) subpet. (i) si 0 zile pentru lucrarile precizate la pct. 2 lit. d) subpet. (ii).
- (2) Termenul si conditiile de realizare de catre operatorul de retea a lucrarilor de intarire precizate la pct. 2 lit. d) subpet. (i) se prevad in contractul de racordare.
- (3) Necesitatea realizarii lucrarilor de intarire precizate la pct. 2 lit. d) subpet. (ii) este influentata de aparitia locurilor de consum/de consum si de productie care au fost luate in considerare in calculele pentru regimurile de functionare ce au determinat lucrarile de intarire respective.
- (4) Costurile pentru realizarea lucrarilor de intarire a retelei electrice care nu pot fi finantate de operatorul de retea in perioada imediat urmatoare sunt in valoare de 0,00 lei, inclusiv TVA, pentru lucrarile precizate la pct. 2 lit. d) subpet. (i) si 0,00 lei, inclusiv TVA, pentru lucrarile precizate la pct. 2 lit. d) subpet. (ii) (se completeaza numai daca este cazul).
- (5) In situatia in care, din urmatoarele motive: nu sunt cuprinse in programul de investitii, operatorul de retea nu are posibilitatea realizarii lucrarilor de intarire pana la data solicitata pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare, utilizatorul poate opta pentru una din urmatoarele variante:
- renuntarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;
 - amanarea realizarii obiectivului pe amplasamentul respectiv pana la finalizarea lucrarilor de intarire de catre operatorul de retea; in acest caz, utilizatorul si operatorul de retea incheie contractul de racordare cu obligatia operatorului de retea de a realiza lucrarile de intarire la termenul precizat la alin. (1);
 - dezvoltarea in etape a obiectivului cu incadrarea in limita de putere aprobata fara realizarea lucrarilor de intarire, precizata in tabelul de la pct. 1;
 - achitarea costurilor care revin operatorului de retea pentru lucrarile de intarire a retelei in amonte de punctul de racordare, in cazul in care motivul intarzierii se datoreaza faptului ca respectivele costuri nu sunt prevazute in programul de investitii ale operatorului de retea. In conditiile in care utilizatorul opteaza pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returneaza de catre operatorul de retea printr-o modalitate convenita intre parti, ce urmeaza a fi prevazuta in contractul de racordare.
10. (1) Operatorul de retea proiecteaza si executa lucrarile prevazute la pct. 2 cu personal propriu sau atribuie contractul de achizitie publica pentru proiectare/executare de lucrari unui operator economic atestat, respectand procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.
- (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul de retea poate contracta lucrarile pentru proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare in numele operatorului de retea si/sau executia instalatiei de racordare si cu un anumit proiectant si/sau constructor atestat, ales de catre utilizator, insa numai in conditiile in care utilizatorul solicita in scris acest lucru operatorului de retea inainte de incheierea contractului de racordare. In acest caz, tariful de racordare precizat la art. 6 alin. (1) se recalculeaza conform prevederilor *Regulamentului*, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator si proiectantul si/sau constructorul pe care acesta l-a ales.
11. (1) Lucrarile pentru realizarea instalatiei de utilizare se executa pe cheltuiala utilizatorului de catre o persoana autorizata sau un operator economic atestat potrivit legii pentru categoria respectiva de lucrari. Valoarea acestor lucrari nu este inclusa in tariful de racordare.
- (2) Executantul instalatiei de utilizare, precum si utilizatorul vor respecta normele si reglementarile in vigoare privind realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

12. La solicitarea operatorului de rețea, utilizatorul va încheia convenția de exploatare, prin care se precizează modul de realizare a conexiunilor operaționale prin dispeceri, condițiile de exploatare și întreținere, responsabilitățile a instalațiilor, reglajul protejilor, executarea manevrelor, intervențiile în caz de incidente, minimizarea consumului și reducerea acestuia în situații excepționale aparute în funcționarea sistemului electroenergetic.
13. (1) Criteriile *Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice*, în vigoare, reglementat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumit în continuare *Standard de distribuție*, sau, după caz, ale *Standardului de performanță pentru serviciile de transport și de sisteme ale energiei electrice*, în vigoare, reglementat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumit în continuare *Standard de transport*, referitoare la asigurarea continuității serviciului și la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiții minime pe care operatorul de rețea are obligația să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată este stabilită prin standardul de distribuție sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuție sau standardul de transport, operatorii de rețea acorda utilizatorilor compensații, în condițiile prevăzute de standardul respectiv.
- (2) În situația în care racordarea este realizată prin două sau mai multe cai de alimentare, în cazul întreruperii accidentale a unei cai de alimentare, ca urmare a defectării unui element al acesteia, în condițiile existenței și funcționării corecte a instalației de automatizare, durata maximă pentru conectarea celei de-a doua cai de alimentare este cea corespunzătoare funcționării instalației de automatizare conform cu *Standardul de Performanță*.
- (3) Informațiile privind monitorizarea continuității și calității comerciale a serviciului de distribuție sunt publicate și actualizate în fiecare an de către operatorul de rețea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa www.e-distributie.com.
14. (1) În cazul în care utilizatorul detine echipamente sau instalații la care întreruperea alimentării cu energie electrică poate conduce la efecte economice și/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului, etc.), acesta are obligația ca prin soluții proprii, tehnologice și/sau energetice, inclusiv prin sursa de intervenție, să asigure evitarea unor astfel de evenimente în cazurile în care se întrerupe furnizarea energiei electrice.
- (2) În situația în care, din cauza specificului activităților desfășurate, întreruperea alimentării cu energie electrică îi poate provoca utilizatorului pagube materiale importante și acesta consideră ca este necesară o asigurare în alimentare mai mare decât cea oferită de operatorul de rețea, prezentată la pct. 13, utilizatorul este responsabil pentru luarea măsurilor necesare evitării acestor pagube, inclusiv pentru analiza și stabilirea oportunității de a se dota cu surse proprii de energie electrică. Schemele de racordare a eventualelor surse de alimentare proprii se avizează de către operatorul de rețea.
- (3) Utilizatorul va lua măsurile necesare de protecție contra supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferică sau de comutație, pe baza unei analize de risc.
15. (1) În scopul asigurării unei funcționări selective a instalațiilor de protecție și automatizare din instalația proprie, utilizatorul va asigura corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalațiilor din amonte.
- (2) Echipamentul și aparatură prin care instalația de utilizare se racordează la rețeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România.
16. (1) Utilizatorul va lua măsurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibilă, conform normelor în vigoare, a efectelor funcționării instalațiilor și receptoarelor speciale (cu socuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate, cu flicker, etc.). Instalațiile noi se vor pune sub tensiune numai dacă perturbările instalațiilor și receptoarelor speciale se încadrează în limitele admise, prevăzute de normele în vigoare.
- (2) În vederea reducerii consumului/injecției de energie reactivă din/in sistem, utilizatorul va lua măsuri pentru menținerea factorului de putere între limitele prevăzute prin reglementările în vigoare. Neîndeplinirea acestei condiții determină plata energiei electrice reactive conform reglementărilor în vigoare.
- (3) În situația de excepție în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electrică înregistrată de contor este diferită de cea tranzacționată în punctul de delimitare. În acest caz, se face corecția energiei electrice în conformitate cu reglementările în vigoare. Elementele de rețea cu pierderi, situate între punctul de măsurare și punctul de delimitare sunt: -
17. (1) În situația în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum definitiv, acesta este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată pentru etapa finală, menționată la pct. 1, dacă nu intervine anterior una din situațiile prevăzute la alin. (2).
- (2) În cazul în care este emis pentru un loc de consum definitiv, prezentul aviz tehnic de racordare își încetează valabilitatea în următoarele situații:
 - a) în termen de 12 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;
 - b) la rezilierea contractului de racordare caruia îi era anexat;
18. (1) În situația în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta este valabil până la data - (data expirării valabilității autorizației de construire sau a aprobarilor legale în baza cărora a fost emis).
- (2) În situația prevăzută la alin. (1), prezentul aviz tehnic de racordare își încetează valabilitatea la data încetării

pentru orice caz, conform planului de lucru, publicarea sa de forma si necesitatea a elaborarii unui proiect de construire sau a aprobării sale in funcție de forma finală a proiectului tehnic de racordare.

(3) In situația în care poziția unei tehnici de racordare este critică pentru un loc de consum temporar, aceasta constituie anexa la contractul pentru transportul distribuția furnizarea energiei electrice.

19. Prezentul aviz tehnic de racordare poate fi comentat la operatorul de rețea în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia.

20. Alte condiții în funcție de cerințele specifice utilizatorilor, posibilitățile oferite de caracteristicile și starea rețelelor existente sau impuse de normele în vigoare).

Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea instalației de racordare trebuie să fie conforme cu cerințele din specificațiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale și echipamente pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță.

Responsabil E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
Sef Serviciu SSP Timisoara
Stanca Gabriela Maria

Intocmit
Multz Carla

Numar notificare:

Ordin de serviciu principal

Comanda:

Tip achiziție:

Tip notificare:

Fișa de Soluție nr. 6053962/ 17.06.2020

Nr. Inregistrare: Data:

Obiectiv: **NOU DEFINITIV**

Tip Aviz: **Racord nou - Racordare consumatori**

Retiparire pentru schimbare data: Data Incep. Authority: Termen limita:

Numar Notificare: ID GDS aviz referinta: Descr. Sursa alim.

Putere absorbita necesara (kW): **0.6 kW**

Nume utilizator: **Comuna Ghiroda Camin Debitmetru**

Strada: .. nr. ... bl.:...sc.:...ap.:... tel.mobil: **0757661514** cod postal:


Localitate: **Giarmata Vii** judet/sector **Timis**, nr. CF .. nr.cad .. POD ..

Tip: Putere instalata (kW): **1kW** Putere maxima abs. (kW): **0,6kW** Nivel de tensiune **0,23kV** Faze ..
 Note pentru biroul tehnic
 Furnizarea ceruta:
 Tensiune racord: **0,23kV** Tensiune masura: **0,23kV** Termen solutie:.....Furnizarea actuala corespunde? Da/Nu

- 1.Date despre PT care alimenteaza reseaua:
- 1.1.denumire,raport de transformare: **T 1790 - 20/0,4kV**
- 1.2.numar si putere transformatoare: **400 kVA**
- 1.3.tensiunea pe 0,4kV la varf de sarcina, masurata la data de:
- 1.4.sarcina de varf.....T1.....MVA - RS.....T.....
 T2.....MVA - R.....S.....T.....
- 1.5.curentul nominal al sigurantelor generale:.....T1.....T2

- 2.Date despre retea (circuitul din care se racordeaza utilizatorul):
- 2.1.denumirea circuitului:
- 2.2.sectia de 0,4kV a PT pe care este racordata reseaua:
- 2.3.curentul nominal al sigurantelor (A):
- 2.4.lungimea totala a retelei din care pe.....S1.....L1.....material
- 2.5.lungimea retelei de la PT la locul de consum.....S1.....L1.....material
- 2.6.numar locuri de consum cu $S \leq 11kVA$
- racordare la retea.....
- de la PT pana la noul loc de consum: **850 m**
- 2.7.numar locuri de consum cu $S > 11kVA$ racordate la retea.....cons.1.....L1.....MT
- distanța de la PT pana la locul racordarii si tipul.....cons.2.....L2.....MT
- bransamentul (monofazat sau trifazat).....cons.3.....L3.....MT
- 2.8.incarcarea la varf a circuitului, masurata la data de:R.....S.....T.....(A)

3.Schema simplificata a retelei, cu marcarea punctelor caracteristice:

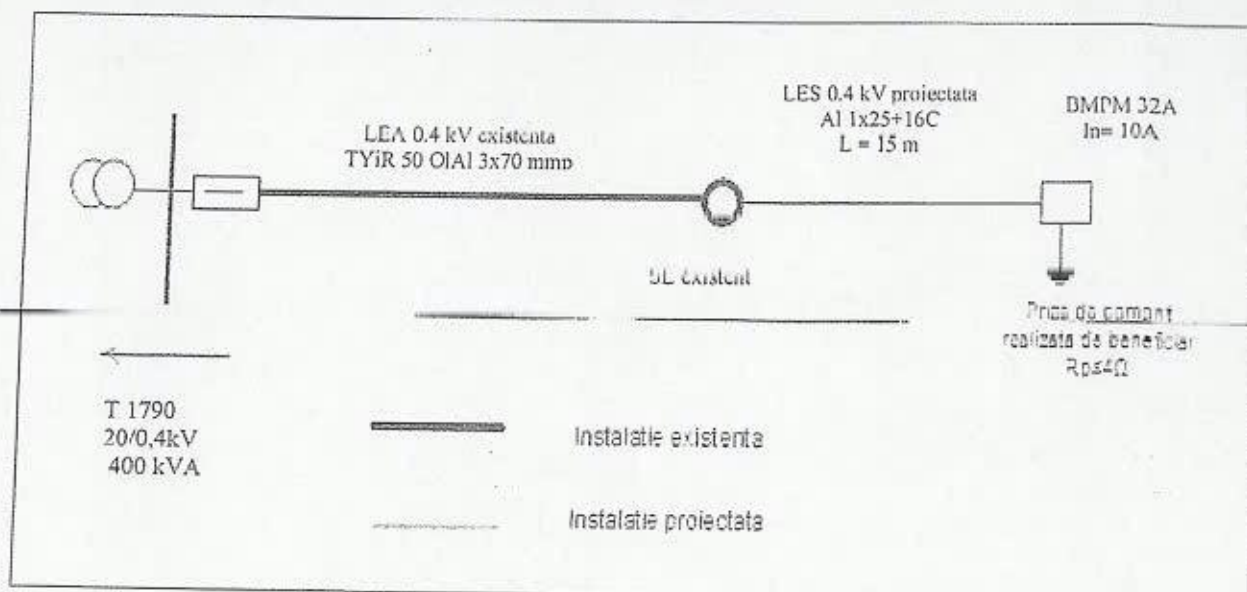

4. Niveluri de tensiune la post: T 1790

punct de racordare a noului loc de consum sau/și producător 0,4kV
capăt de rețea

5. Alte informații privind rețeaua:

6. Descrierea soluției de racordare propuse (avizate):

a) lucrările necesare pentru realizarea instalației de racordare

Soluție propusă pentru modificarea instalației de racordare existente:

Soluție propusă racord nou:

- bransament electric subteran monofazat din LEA j.t. existentă, realizată cu conductor T YIF 50 OIAI 3x70mm² și alimentată din postul de transformare T 1790 - 20/0,4kV-400 kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip AI 1x25+16C mm² (cf. DC 4126RO) în lungime de 15 metri (10m pe stâlpu LEA j.t. - la coborârea de pe stâlp fixarea cablului se va face cu coliere din inox și se va proteja în profil tip ENEL până la înălțimea de 2,5 m, 1m în BMPM, restul zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO;

- montarea unui contor electronic monofazat într-un BMPM 32A din poliester armat cu fibră de sticlă (cf. FT 124_MAT și FT 133_MAT), echipat cu un întrerupător bipolar fix de 10A, amplasat pe soclu lângă stâlp.

BMPM proiectat se va lega la o priză de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizată prin grija beneficiarului.

*Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare și locul de consum al solicitantului) se recomandă a se realiza cu cablu electric având secțiunea minimă de 25mm², pozat înaintea executiei lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare.

**Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrică de utilizare în aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija și cheltuielile consumatorului.

lucrări de deviere conditionate de lucrarea de racordare: -

b) lucrări de întărire necesare pentru racordare, evaluarea costurilor acestora și termenele de realizare a lucrărilor respective: -

c) valoarea puterii maxime care poate fi aprobată fără realizarea lucrărilor de întărire: -

d) precizarea punctului de racordare: LEA j.t. existentă alimentată din postul de transformare T 1790 - 20/0,4kV- 400kVA nivel de tensiune: 0,23kV,

a punctului de delimitare: nivel de tensiune 0,23kV și elementul fizic unde se face delimitarea: la bornele sirului de cleme în compartimentul utilizatorului din BMPM proiectat,

și a punctului de măsurare: nivel de tensiune 0,23kV loc de montare: BMPM proiectat, măsurarea energiei electrice se realizează prin: contor electronic monofazat.

e) datele necesare pentru stabilirea tarifului de racordare:.....

7. Detalii și precizări privind avizele și acordurile necesare pentru realizarea soluției propuse:.....

8.a) Cerințe pentru protecțiile și automatizările la interfața cu rețeaua electrică

b) Alte cerințe:

- de monitorizare și reglaj

- interfetele sistemelor de monitorizare, comanda, achiziție de date, măsurare a energiei electrice, telecomunicații:

- pentru principalele echipamente de măsurare, protecție, control și automatizare din instalațiile utilizatorului

c) Condiții specifice pentru racordare:.....

d) Datele înregistrate care necesită verificare în timpul funcționării:.....

e) Cerințe și condiții specifice pentru furnizarea de servicii tehnologice de sistem către operatorul de transport și de sistem sau către operatorii de distribuție (daca este cazul):.....

9. Alimentația juridică a terenului pe care se va amplasa instalația de racordare propusă:

10. Alte informații (prim utilizator, racordare la instalația unui prim utilizator etc.):

11 - Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea instalației de racordare trebuie să fie conforme cu cerințele din specificațiile tehnice certificate ENET. Căteodată materiale și echipamente pentru care există sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță.

- Regimul juridic al terenului pe care urmează a fi amplasată instalația de racordare va fi clarificat în cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritățile competente în vederea edificării instalației de racordare. În ipoteza amplasării instalației de racordare pe/o imobil proprietate privată, utilizatorul va asigura recunoașterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitut și după caz, constituirea dreptului de suprafață, precum și înscrierea acestora în cartea funciara relevantă a acestor drepturi. Încheierea contractului de execuție pentru realizarea lucrărilor de racordare/deversare/mixare este condiționată de obținerea autorizațiilor de construire aferente acestora, atât pentru ipoteza în care instalația va afecta imobile proprietate publică, cât și pentru situația în care aceasta va afecta imobile proprietate privată.

- Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalația electrică de utilizare în aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija și pe cheltuiala solicitantului și va fi depus la SC E-Distribuție Banat SA - UO MT JT Timisoara.


Aprobat:
Gabriela STANCA

Data: 16.07.2020

Verificat:
Dan STOICA STANICA

Intocmit:
Laurențiu-Alexandru Teodorovici

Kremer Claudiu

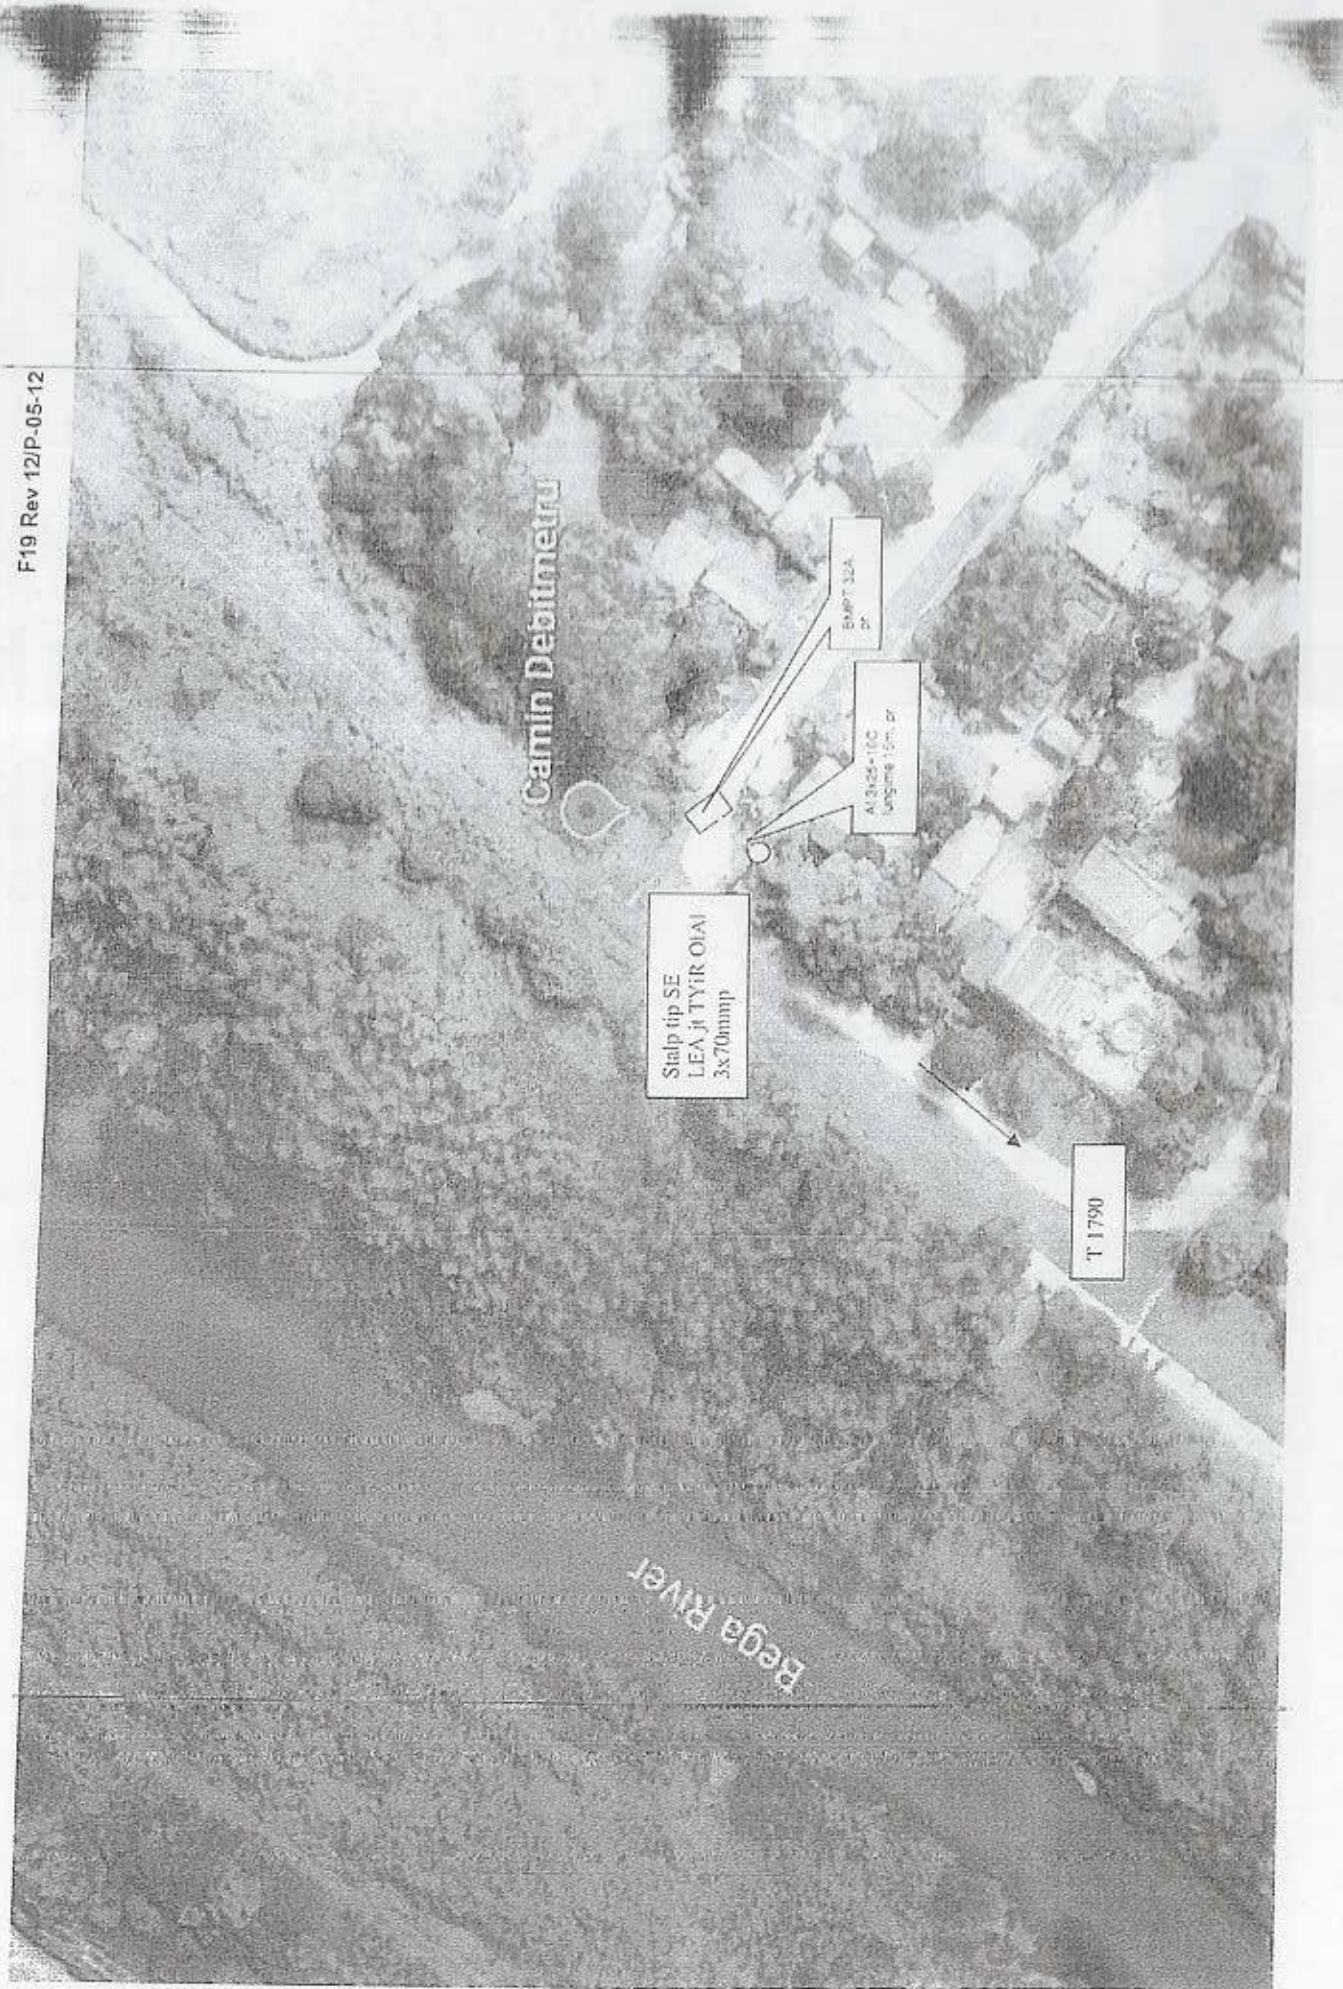

FISA DE CALCUL A TARIFULUI DE RACORDARE

SS/FS nr.

06053962

Denumire

Extindere, reabilitare si modernizare ssi

Elaborator

S Sectiune Proiecte Timisoara

1. Solicitant: PRIMARIA COMUNEI GHIRODA
2. Loc de consum STR. Strada Canalul Bega , Nr. 0FN , Loc. GHIRODA TIMIS , Sector/Judet
3. Valoarea tarifului de racordare T (cu TVA)

	(fara TVA) lei	TVA lei	(cu TVA) lei
TR	1.900,00	361,00	2.261,00
TU	80,00	15,20	95,20
TOTAL T (TR + TU)	1.980,00	376,20	2.356,20

TR - Componenta tarifului de racordare corespunzatoare realizarii instalatiei de racordare

TU - Componenta tarifului de racordare corespunzatoare:

- a) verificarii dosarului instalatiei de utilizare si punerii sub tensiune a acestei instalatii;
- b) verificarii si certificarii conformitatii tehnice a centralei electrice cu cerintele normelor tehnice in vigoare.

Pentru componenta Tu se bifeaza casuta corespunzatoare:

☒	Client final casnic-JT
-------------------------------------	------------------------

Executie [lei fara TVA]	Proiectare [lei fara TVA]	Alte Costuri [lei fara TVA]	Total [lei fara TVA]
1.634,89	0,00	265,11	1.900,00

Valoarea componentei TR:

Obiect	Descriere Componenta	C+M	Cantitate	Unit	Total
11077251	ISBMS002-BRANS 1F SUBT LEA FARA PP		1	NUM	1.634,89
11077251	SN80080-Taxe autorizatii, taxe Casa Constr. Insp.		1	NUM	20,67
11077251	IPATR_B-ATR_B Asist tehnica taxa racordare NUM		2	NUM	244,44
11077254	IP512-512 Mont GdM pentru client nou NUM		0,010	NUM	0,00
	Cote & Taxe		0,000		0,00
TOTAL					1.900,00

4. Valoare lucrari de intarire:

- i.) valoare lucrari de întărire determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea racordării locului de consum : 0,00 lei fara TVA
- ii.) valoare lucrari de întărire pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum : 0,00 lei fara TVA.

5. Valoarea compensatiei banesti ce se cuvine primului utilizator (unde este cazul) conform fisa de calcul atasata 0,00 lei fara TVA;

6. Valoare lucrari deviere necesare racordarii: 0,00 lei fara TVA

Verificat:

GABRIELA MARIA STANCA

Intocmit:

ADRIANA UNGUREANU

Data: 17.07.2020